


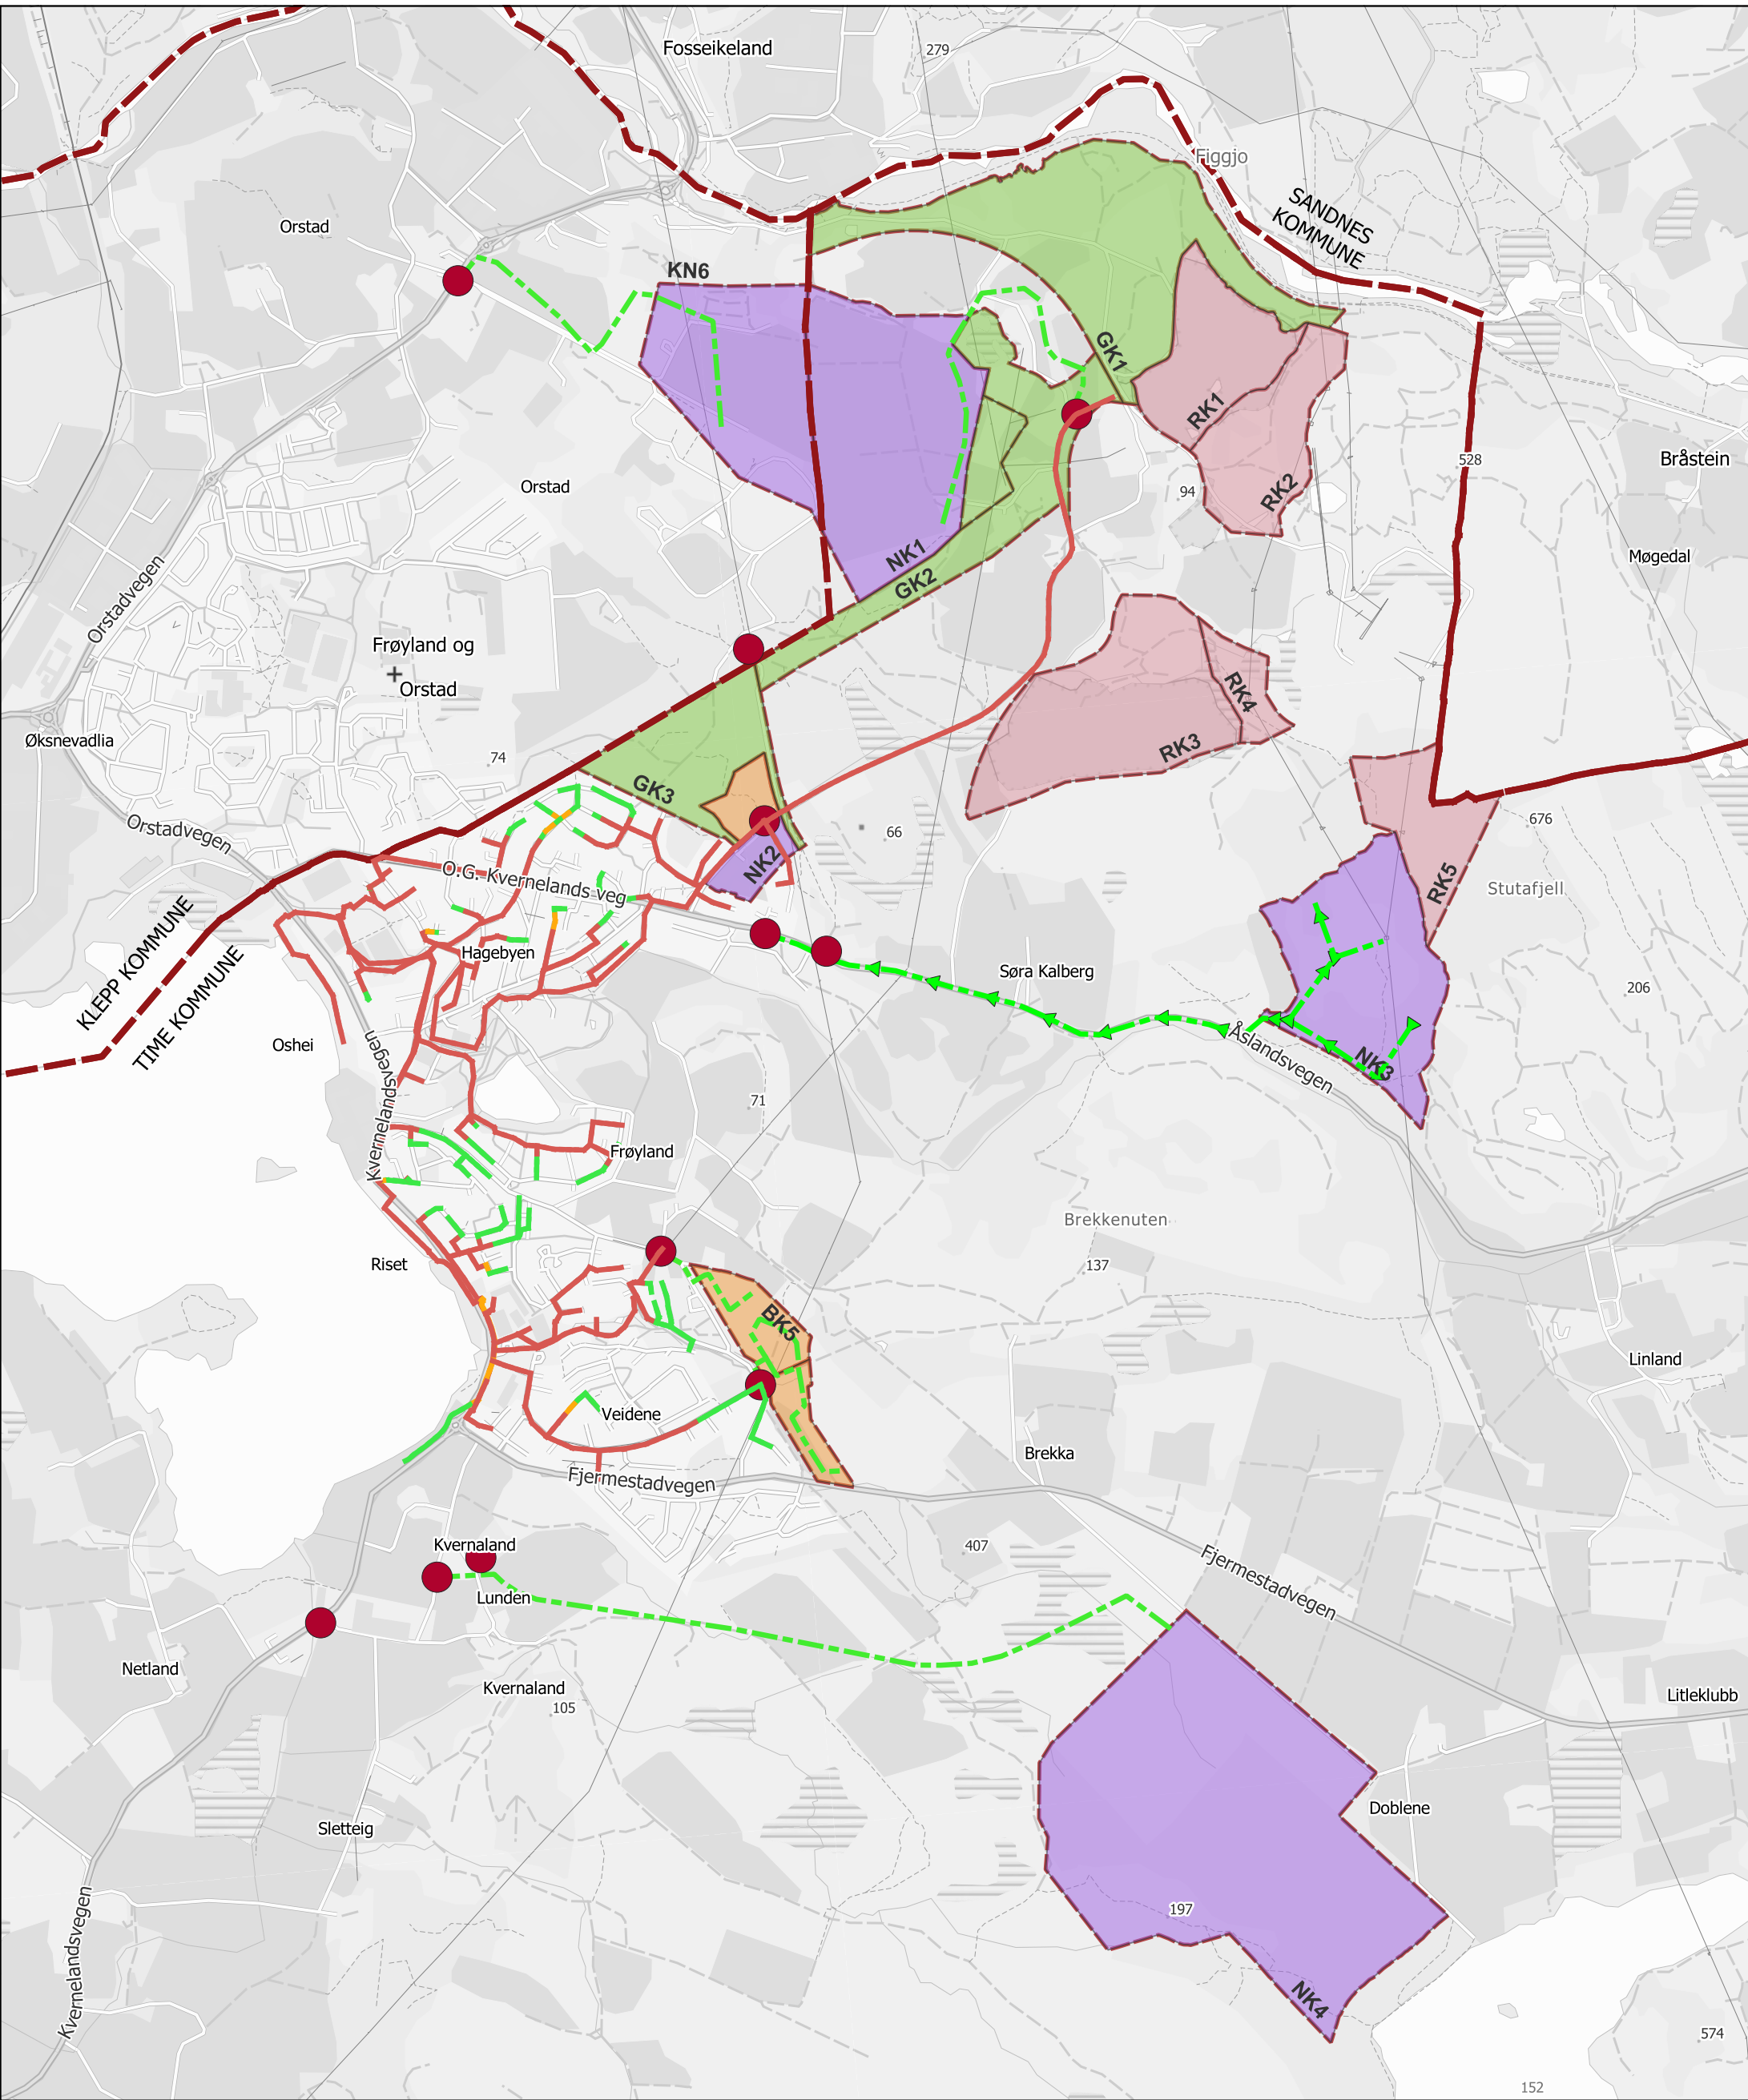

Merknader

Oversiktskart som viser antatt kapasitet i eksisterende spillvannsnett i Time kommune, samt hvor ny infrastruktur er tenkt påkoblet eksisterende VA.

Tegnforklaring

- Prosjektert VA

Prosjektert spillvann

Prosjektert pumpe spillvann

Tilknytningspunkt_VA

Kommunegrense
- Fyllingsgrad spillvannsnett Time kommune

God kapasitet (maks 20% fyllingsgrad)

Begrenset kapasitet (20% - 40% fyllingsgrad)


Kritisk dårlig kapasitet (tidvis over 100% fyllingsgrad)

- Områderegulering Kalberg
- Næringseiendom

Grønnkorridor

Boligområder

Masseuttak



SWECO



Beskrivelse	Time og Klepp kommune Oversiktskart ledningskapasitet spillvann inkl. påkoblingspunkter ny VA
Målestokk	1:15 000
Arkformat	A3
Koordinatsystem	UTM32
Oppdragsgiver	Teknaconsult AS
Prosjektnavn	Kalberg områderegulering
Oppdragsnummer	10242135
Dato	23.05.2025
Utført	NOFRST
Kontrollert	NOJOLN