


Emne: VS: Kalberg - VA område øst

Fra: Nicolai Helgerud Lindaas <NHLI@cowi.com>
Sendt: torsdag 21. mars 2024 14.33
Til: Kristian Østefjells <kristian@teknaconsult.no>
Kopi: Eirik Moen <eimo@cowi.com>; Tomas Karlsen Engvik (TOKE) <TOKE@niras.com>
Emne: RE: Kalberg - VA område øst

Hei,

Pr bygg:
Total spillvannsmengde ca. 112 l/s
Samtidig spillvannsmengde ca. 5 l/s

	Klosettsisterne	Servantbatteri	Oppvaskbatteri	Dusjbatteri	Vaskemaskin til husholdninger	Oppvaskmaskin til husholdninger	Golvsluk, 110 (mm)	Spillvannsmengde [l/s]
Teknisk bygg			7					4,2
Datasenter 01	3	3	1				1	8,9
Datasenter 01M								
Datasenter 02	1	1	1				1	4,7
Datasenter 02M	3	5		2			2	11,7
Datasenter 03	1	1					1	4,1
Datasenter 03M								
Datasenter 04	23	27		12			12	78,3
	31	37	9	14	0	0	17	111,9

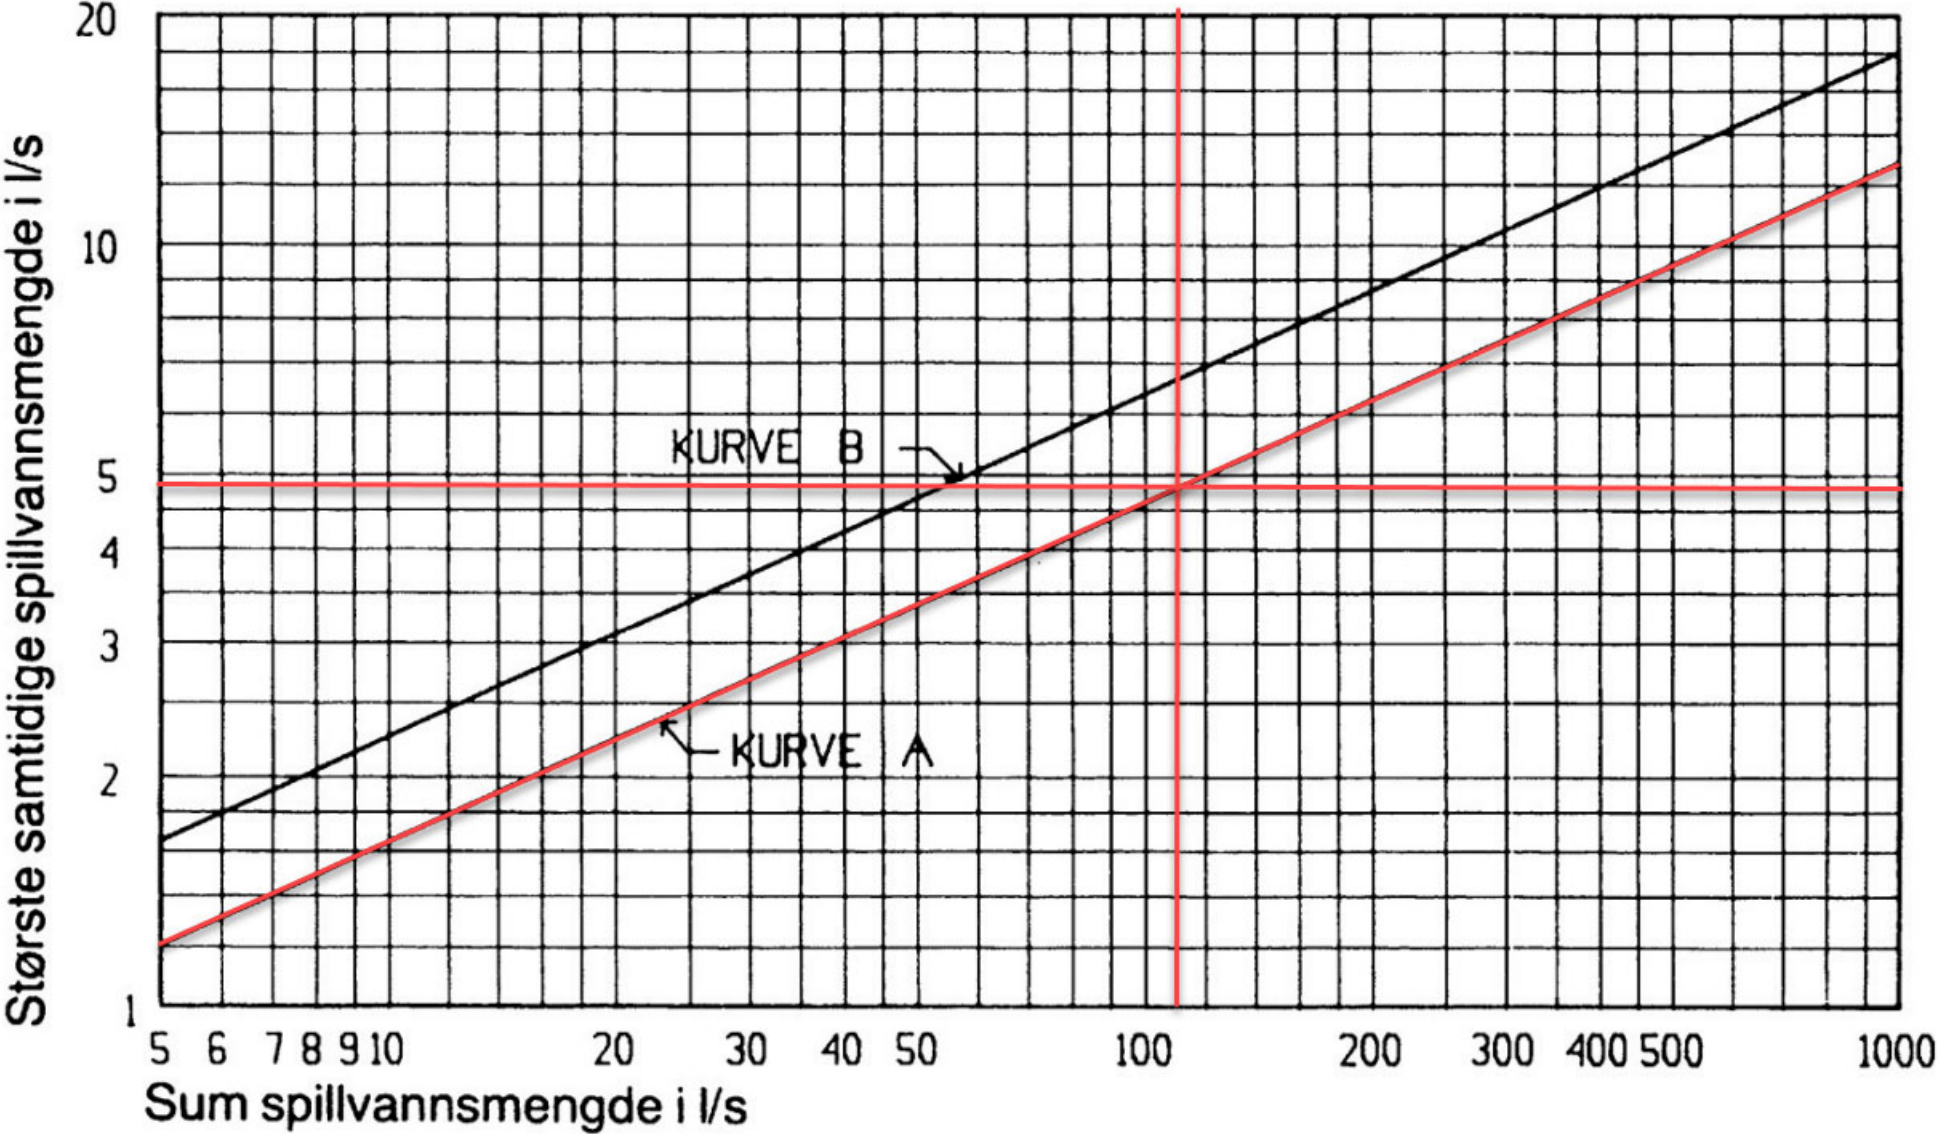

Totalt 8 bygg:
Kan vel anta at de 7 resterende byggene blir omtrent like.
Total spillvannsmengde blir omtrent 900 l/s
Samtidig spillvannsmengde 12-13 l/s

Med vennlig hilsen
Nicolai Helgerud Lindaas
Prosjektingeniør VVS
COWI
Mobil: (+47) 970 07 989
Epost: nhli@cowi.com