



Div mottakere

Dykkar ref.

Vår ref.
26/986 - 34

Journalpostid:
26/39457

Dato
25.08.2026

Planendring i plan 0320 Endret regulering for Høg- Jæren energipark - Område for høydebasseng med tilhørende anlegg

Delegert vedtak nr: 447/26

Vedtak:

Time kommune vedtar etter delegert fullmakt, å godkjenne forslag til endring i plankart og bestemmelser til plan 0320.00 – Endret regulering for Høg-Jæren energipark. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14, andre ledd, samt kommunens gjeldende delegeringsreglement.

Endringene i plankart er gjort i eget plankart datert 12.08.2026, med tilhørende bestemmelser datert 18.08.2026.

SAKEN GJELDER

Plankonsulent Vial as har på vegne av Green Mountain sendt inn forslag til planendring av Plan 0320.00 – *Endret regulering for Høg-Jæren energipark.*

Forslaget til endring ble regnet som komplett 28.04.2026, men ytterligere revidert 04.05.2026. Planforslaget er endret etter høringen.

Hovedhensikten med foreslåtte endringer er å legge til rette for bygging av et høydebasseng på terreng, med tilhørende tekniske anlegg under bakken. Anlegget ble initiert av privat utbygger, Green Mountain, for å sikre sløkkevann for datasenteret. Etter dialog ble prosjektet endret for å også dekke kommunale behov.

Det er planlagt at kommunen skal drifte høydebassenget etter bygging. Planområdet er et avgrenset område innenfor plan 0320.00 – Endret regulering for Høg-Jæren energipark. Det er ikke gjort endringer i bestemmelsene til vindkraftområdet eller i de generelle bestemmelsene for hele den godkjente planen. Alle relevante bestemmelser er tatt med fra gjeldende plan, inkludert forbud mot anleggsarbeid i hekkeperioden for fugl. Nye bestemmelser er primært knyttet arealformål vannbehandlingsanlegg og hensynssonene.


Planstatus

Den første reguleringsplanen for vindkraft, plan 224.00, ble godkjent i 2005. I ettertid ble det utarbeidet en ny reguleringsplan som åpnet for høyere vindturbiner. Planen fikk ny

planid 0320 og nytt navn *Endret regulering for Høg- Jæren energipark*. Denne planen ble godkjent i 2008. Det er ikke gjort endringer i planen tidligere.

Beskrivelse av planområdet

Planområdet er lokalisert på Skjæret, og ligger innenfor Høg-Jæren vindkraftpark. Planområdet er på ca. 38 daa, og har tilknytning til datasenteret i nordøst.

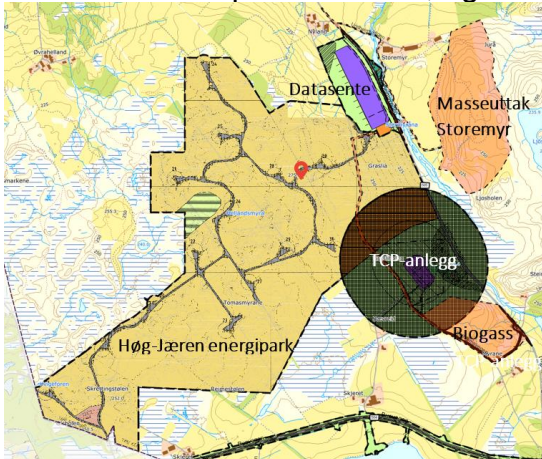

Figur 1 Plassering av høydebasseng vises med rød markering

I tillegg til kraftproduksjon brukes området som innmarksbeite og dyrkbar jord. Det går private grusveger innenfor og utenfor planområdet som brukes i forbindelse med landbruk og vindkraftproduksjon. Grusveiene nyttes også som turveier for allmennheten. Nedenfor vises et utkast av forslag til endring.



Figur 2 Utsnitt av plankart

Planområdet ligger i skrånende terreng og omfatter et av de høyeste punktene nær datasenteret. Innenfor planområdet er det opparbeidet en skråning med fall på 1:1,5

på den siste strekningen ned mot datasenteret. Denne er relativt ny og vises ikke på kartgrunnlaget.

Gjeldende kommuneplanen

Planområdet er avsatt til vindkraft.

Gjeldende regulering

Området er regulert til spesialområde vindpark, med detaljer om plassering av turbiner, veier og servicebygg. Planen fastsetter hensyn til fugle- og dyreliv, der det ikke tillates anleggsarbeider eller lignende tiltak i perioden april til juni. Når det gjelder terrenginngrep har planen blant annet følgende bestemmelse, punkt 3.3 «...I forbindelse med montering av møllene tillates det etablering av kranoppstillingsplasser på ca. 800 m² med moderat stigning (max. 1:40) som vist på planen. Oppstillingsplassen skal utformes med minst mulig terrenginngrep...»

Tidligere vedtak

Time kommunestyre gjorde den 18.03.2026 ([link til møtet](#)) følgende vedtak i saken om «Nytt høgdebasseng på Skjæret - intensjonsavtale med Green Mountain».

«KS - 018/26 Vedtak:

- 1. Time kommunestyre godkjenner vedlagde intensjonsavtale mellom Time kommune og Green Mountain om bygging og drift av eit nytt høgdebasseng for vassforsyning på Skjæret.*
- 2. Time kommune bestiller byggetrinn II med ei kostnadsramme på 3 mill. Kostnaden vert innarbeida i økonomiplanen for 2027-2030 innanfor ramma avsett til VA-prosjekt*
- 3. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå endeleg avtale med Green Mountain innanfor rammene i intensjonsavtalen og dette saksframlegget.*
- 4. Time kommunestyre oppmodar Green Mountain om å finansiere heile utbygginga av høgdebassenget på Skjæret med ein samla kapasitet på 2000 m³, inkludert både byggetrinn I og II.*

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta dette med i den vidare dialogen og i forhandlingane om endeleg avtale. Det skal leggjast til grunn at intensjonsavtalen vert tilpassa og er i samsvar med komande beredskapsplanar og ny VA-plan.»

Vedtatte endringer

Endringer i plankartet:

- Et nytt arealformål – vannbehandlingsanlegg, V.
- Ny sikringssone for teknisk infrastruktur under bakken.
- Ny sikringssone for sprøyteareal.
- Nytt bestemmelsesområde, #1.
- Midlertidig anleggsområder er tatt ut da parken er etablert. Disse sonen var i kryss og i kurver i forbindelse med bygging av vindparken.



Figur 3 Utsnitt av plankart

Endringer i bestemmelsene:

Punkt 2.1 er supplert med følgende:

«I forbindelse med oppstart av anleggsarbeidene skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan, som inkluderer rensetiltak og måleprogram, før det kan gis igangsettingstillatelse. Planen skal også sikre rutiner og tiltak for oppskalering av rensetiltak dersom etablert renseløsning ikke fungerer etter hensikten, eller dersom målinger viser overskridelse av fastsatte grenseverdier.»

Punkt 2.3 er supplert med følgende;

«Det tillates ikke å spre gjødsel nærmere enn 10 meter fra høydebassenget. Bestemmelsen skal hindre avrenning og bidra til å beskytte vannforsyningsanlegget mot forurensning.»

Nytt punkt 2.6 kommunale vannledninger

«Ved etablering av høydebasseng og tilhørende vannledninger skal nødvendige kommunale vannledninger være etablert før anlegget tas i bruk.»

Nytt punkt 3.1.1 vannforsyningsanlegg

«Innenfor formålet tillates etablering av høydebasseng med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder rørkjeller, teknisk rom og nødvendige installasjoner for drift av anlegget. Det tillates etablert adkomstveg med parkeringsplasser for drift og vedlikehold, samt snuhammer.

Høydebassenget kan oppføres med et volum på inntil 3500 m³.

Området kan avspærres for allmenn ferdsel. Det kan skal settes opp gjerde med høyde inntil 4 meter, samt port og/eller ferist etter behov for drift, sikkerhet og kontrollert tilgang.

Gesimshøyde for anlegg og bebyggelse skal ikke overstige kote +283.

Terreng kan planeres ned til kote +271. Ved plassering av gjerde skal det tas hensyn til landbruk. Gjerde kan ikke plasseres nærmere høydebassenget enn den avstanden som er nødvendig for å hindre forurensning fra landbruksdrift. Gjerde kan settes i formålsgrensen. Eventuelt areal utenfor gjerde kan nyttes til arealformål landbruk.»

Nytt punkt 4.1.1 Sikringssone teknisk infrastruktur

«Innenfor arealet tillates det å oppføre teknisk infrastruktur.

Ved oppføring av teknisk infrastruktur i nærheten av vindturbinene skal geoteknisk prosjektering og oppfølging utføres i samsvar med anbefalingene i «Geoteknisk notat», datert 26.06.2026. Eventuelle avvik fra anbefalingene skal dokumenteres og begrunnes av geoteknisk fagkyndig.»

Nytt punkt 4.1.3 Sikringssone sprøyteareal

«Innenfor en radius på 50 meter fra høydebassenget er det ikke tillatt å spre sprøytemidler. Det tillates ikke å spre gjødsel nærmere enn 10 meter fra høydebassenget. Hensikten er å hindre avrenning og beskytte vannforsyningsanlegget»

Nytt punkt 5.1 Bestemmelsesområde, #1:

«Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates terrengplanering ned til kote +271. Åpne grøfter for overvannshåndtering kan etableres inntil 1,0 m lavere enn angitt kote for planert terreng, der dette er nødvendig av hensyn til overvannshåndtering.»

Nytt punkt 6.2.2 adkomst vindturbin

«Det skal til enhver tid sikres adkomst til eksisterende vindturbin med tilgjengelighet fra minimum én side. Dersom det oppstår behov for bruk av mobilkran, skal nødvendig tilkomstvei etableres, opprettholdes og holdes fri for hindringer. Slike behov skal varsles minimum 24 timer i forkant, med mindre annet er særskilt avtalt.»


SAKSOPPLYSNINGER

Beskrivelse av forslag til endring

Endringsforslaget vil innebære at omtrent 3 dekar beiteareal, regulert til vindkraft, blir omdisponert til vannbehandlingsanlegg. Bestemmelsene legger til rette for at areal brukt til høydebasseng kan skilles ut som egen tomt. Høydebassenget kan ha et volum inntil 3500 m³. Høydebassenget kan bli inntil 12 meter høyt. Illustrasjonen nedenfor viser tenkt plassering av bassenget og gir et inntrykk av plassering i terreng. Det er tenkt at omtrent halvdelen av dette volumet skal være brannvann for datasenteret, men i reguleringsplanen tas det ikke stilling til detaljer rundt bruk av høydebassenget, men det er mer informasjon om dette i vedleggene *Beskrivelse av forslag til endring* og *VA-rammeplan*.

De nye vannrørene, både kommunale og brannvann til Green Mountain sitt anlegg, skal passere vindturbinene på sørsiden, langs veien. Traseen der nye rør skal plasseres er vist med sikringssone kommunaltekniske anlegg. I tillegg er det gjort geotekniske vurderinger av hvor og hvordan passeringen av vindturbinene skal gjøres. Det står i bestemmelsene at arbeidet skal utføres i tråd med geoteknisk notat datert 26.06.2026.

Som en følge av nytt høydebasseng er det regulert inn restriksjoner for bruk av landbrukseiendommene. I en radius på 50 meter fra bassenget er det ikke lov å bruke plantevernmidler, og det kan ikke gjødsles nærmere bassenget enn 10 meter.

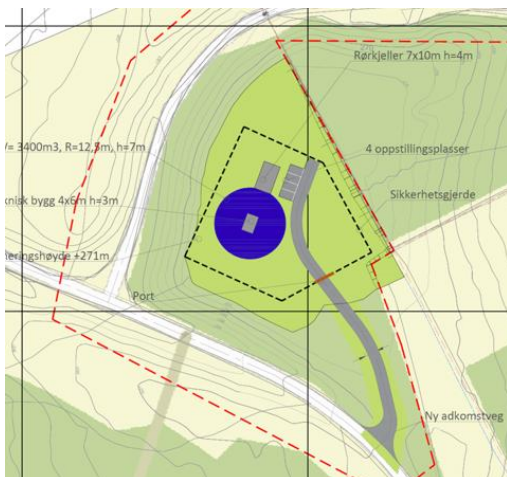

Figur 4 Illustrasjon av mulig plassering



Figur 5 illustrasjon sett fra vest mot øst

Beskrivelse av konsekvenser av planforslaget

Naturmangfold

Naturmangfold er vurdert av Ecofact, se eget vedlegg. Det er manglende kunnskapsgrunnlag for å si noe om naturmangfold der høydebassenget er planlagt. Årsaken til dette er arbeidet utført av grunneier før planarbeidet ble igangsatt. Den samlede belastningen i området er stor, men dette tiltaket utgjør en mindre tilleggssending. Av hensyn som bør tas til naturmangfold er å legge anleggsarbeid utenfor hekkeperioden. Dette er sikret i bestemmelsene.

Landbruk

Planen går direkte ut over landbruk ved omdisponering av omtrent 3 dekar med innmarksbeite blir omregulert til byggeområde. Planlagte rør blir lagt relativt dypt i bakken og det er forventet at vanlig landbruksdrift kan fortsette etter anleggsperioden. Det blir restriksjoner på å ikke gjødsle nærmere høydebassenget enn 10 meter, i tillegg kan det ikke brukes plantevernmidler nærmere enn 50 meter.

Vindkraft

Det foreligger vindanalyse som viser at høydebassenget kan gi minimal reduksjon i kraftproduksjon. Dersom anleggsarbeidene for «rørgaten» gjennomføres i tråd med reguleringsplanen og andre tekniske krav påvirkes ikke fundamenteringen av vindturbinene.

Risiko og sårbarhetsanalysen

Samlet sett viser utredningen at tiltaket i hovedsak ikke skaper nye eller høyere risikoforhold, men at det må sikres fordrøyingstiltak for avrenning for å forhindre utslipp til Stormyråna samt fysiske sikringstiltak rundt høydebassenget. Planforslaget styrker tiltaket i hovedsak den lokale vannforsyningsikkerheten i nærområdet. Endringene er nærmere beskrevet i vedlegg *Beskrivelse av forslag til endring*, i tillegg er det vedlagt ulike illustrasjoner og snitt.

HØRING

Endringsforslaget ble sendt på høring 29.04.2026 med frist for merknader 02.06.2026. Det ble sendt ut reviderte høringsdokumenter 05.05.2026. I de reviderte dokumentene var ROS-analysen oppdatert med en vurdering rundt overvann og mulig forurensning av

Stormyråna. Det kom inn totalt 5 merknader, 4 fra offentlige instanser og 1 fra nabo. Etter høringsperioden ble endringer i relatert til synliggjøring av negative konsekvenser for landbrukseiendommene sendt på høring til grunneier og nabo. Saksbehandler fikk muntlige tilbakemeldinger i forbindelse med tilleggshøringen.

Merknadene er summert opp og kommentert i et eget merknadsdokument som ligger som vedlegg til saken. Alle merknadene ligger også samlet i et eget vedlegg. Nedenfor er en kort oppsummering av relevante merknader.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jæren energi as

Vister til at planområdet ligger innenfor Høg-Jæren vindkraftverk som har konsesjon fra NVE etter energiloven. NVE råder kommunen til å ikke planlegge tiltak som er gir negativ virkning på vindkraft og minner om at tiltak som får negativ konsekvens for kraftproduksjon kan føre til erstatningsansvar for eier av nytt tiltak. NVE har ingen kommentar til planendringen dersom Jæren energi as sine interesser blir hensyntatt i planarbeidet.

Jæren energi as er opptatt av at 1) høydebassenget ikke må påvirke vindkraftproduksjonen, 2) at det foreligger en geoteknisk rapport som bekrefter at bærekonstruksjonen til vindturbinene ikke blir påvirket av grøfter og 3) geoteknisk rapport som bekrefter at nylig etablert skjæring ikke påvirker bærekonstruksjonen til nærliggende turbin.

Etter høringen er det gjort en vindanalyse på forhold mellom høydebasseng og vindkraftproduksjonen. Det er enighet mellom partene at høydebassenget i svært liten grad påvirker kraftproduksjonen. Det er utarbeidet et geoteknisk notat som gir føringer for anleggsarbeidet ved nedlegging av vannrør. Geoteknisk stabilitet for nyetablert skråning er ikke blitt vurdert i dette planarbeidet annet enn at det er gitt et geoteknisk notat som at nedlegging av rør langs nyetablert skråning kan gjøres på en trygg måte. Arealet der det kan være anleggsgrøft er snevret inn slik at den ikke går inn i skråningen. Det er også dialog mellom partene angående stabiliteten av skjæringen som er blitt etablert inn i reguleringsplanen for vindkraft.

Mattilsynet savner en vurdering rundt behovet for restriksjoner for å beskytte det planlagte drikkevannsanlegget. Etter høring er det innarbeidet sikringssoner i planen.

Statsforvalteren i Rogaland er opptatt av at eventuelle begrensninger for landbruket må komme tydelig fram og at overvannssituasjonen ned mot Stormyråna må få en god og sikker oppfølging i Miljøoppfølgingsprogrammet. Samtidig peker de på at dette er et nytt eksempel på etterfølgende moment/konsekvenser ved etablering av datasenteret som ikke er løst i reguleringsplan 0528.00. Som eksempel bruker de blant annet det store masseoverskuddet. Etter høring ble bestemmelsen om miljøoppfølgingsprogram i 2.1 supplert for å følge opp merknaden.

Grunneier for høydebassenget og nabo sør for høydebassenget har ingen innvendinger mot høydebassenget, men er skeptiske til eventuelle negative konsekvenser for landbruksdrift. Ved etablering av høydebasseng er det ikke mulig å unngå konsekvenser for landbrukseiendommene rundt. Bassenget blir liggende litt på en høyde og kommunen tenker at 10 meter avstand i forbindelse med gjødsling er tilstrekkelig.

Endring av plan etter høring

Plankart:

- Sonen for teknisk infrastruktur er redusert slik at den samsvarer med geoteknisk rapport for VA-trase til datasenteret, datert 20.08.2026.
- Det er lagt inn en sikringssone der det ikke kan brukes plantevernmidler på 50 meter.
- Det er lagt inn sikringssone der det ikke kan gjødsles på 10 meter.
- Sikringssonene rundt vindturbinene er tatt ut, H190_2 og H190_3.

Bestemmelser:

- Det er lagt inn bestemmelser til de to nye sikringssonene.
- Det er lagt inn krav om at anleggsarbeid skal følge geoteknisk notat.
- Bestemmelsen om miljøoppfølgingsplan er supplert med «I forbindelse med oppstart av anleggsarbeidene skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan, som inkluderer rensetiltak og måleprogram, før det kan gis igangsettingstillatelse. Planen skal også sikre rutiner og tiltak for oppskalering av rensetiltak dersom etablert renseløsning ikke fungerer etter hensikten, eller dersom målinger viser overskridelse av fastsatte grenseverdier.»
- Bestemmelsene er supplert med et punkt om at kommunale vannledninger skal være etablert før anlegget/høydebassenget inkl brannvann tas i bruk.
- Det er innarbeidet at det kan være gjerde rundt høydebassenget.
- Det er innarbeidet i bestemmelsene hvordan veiadkomst til vindturbiner skal sikres i anleggsperioden.
- Bestemmelsene til sikringssone rundt vindturbinene er tatt ut, H190_2 og H190_3.

SAKSUTGREIING OG VURDERING

Vurdering av krav om regulering

Etter Plan- og forvaltningssjefens vurdering vil endringene i liten grad påvirke gjennomføring av planen, hoveddrammene i planen, og heller ikke ha konsekvens for viktige natur- og friluftsområder, og endringen vil derfor kunne behandles administrativt jf. plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd og Time kommune sitt delegeringsreglement.

Prosess og samarbeid

I løpet av planarbeidet har det vært omfattende dialog mellom kommunen, plankonsulent Jæren energi as og Green Mountain. Det er inngått en intensjonsavtale mellom Green Mountain og Time kommune om høydebassenget. Det er Green Mountain som har drevet planprosessen selv om kommunen skal overta høydebassenget. For å få belyst og håndtert problemstillingene Jæren energi as tok opp ble det foretatt en befaring der grunneiere, Green Mountain og Jæren energi var til stede. Etter befaringen var det et møte der Jæren energi og Green Mountain møtte med sine ulike fagfolk. Kunnskap om gjennomført terrenginngrep ble kjent ved innsending av forslag til endring i plan 0528.00 *Kraftintensiv næring i Undheimsvegen.*

Vindkraftproduksjon

høydebassenget

For å avdekke om høydebassenget kunne redusere vindkraftproduksjonen er det gjennomført en vindanalyse som viste at det var lite påvirkning. Jæren energi har i sin

merknad samme vurdering og planavdelingen ser derfor ingen grunn til å stille spørsmål ved analysen. Omtalt vindrapport er på engelsk. Det er avklart med Jæren energi at rapportspråket kan være engelsk i stedet for på norsk. Rapporten er gjennomgått av personal hos Jæren energi eller deres partnere som heller ikke har norsk som hovedspråk. Det er ikke uttrykkelig regulert i lov eller forskrift at all dokumentasjon i plansaker må være på norsk eller annet skandinavisk språk. I forvaltningsloven er det ikke et krav om at alle offentlige dokumenter må være på norsk, selv om dette er å foretrekke. I denne saken er det vurdert at det viktigste er at fagpersoner hos begge aktørene har hatt felles språk og at begge har kommet til samme konklusjon om påvirkningsgraden. I tillegg har plankonsulent beskrevet resultatene på norsk i sin merknad til NVE.

Konstruksjonssikkerhet i forbindelse med nedlegging av rør

Det foreligger nå et geoteknisk notat som gir føringer for hvordan rørgaten kan planlegges og utføres uten at det gir negative virkning for vindturbinene. Rapporten er gjort juridisk bindende i bestemmelsene. Det er også utarbeidet et geoteknisk notat for passering av nyetablert skråning/skjæring.

Plangrep

Det er særs viktig at planen kan gjennomføres uten å redusere konstruksjonssikkerheten til vindturbinene. Forslaget var å ha en sikringssone på 15 meter fra vindturbinen for å sikre dette. Merknaden fra Jæren energi signaliserte at 15 meter ikke nødvendigvis var tilstrekkelig for ethvert tiltak. Etter høringen ble det utarbeidet et geoteknisk notat som gir føringer for anleggsarbeidet med nedlegging av rør. I notatet er det også omtalt hvor rør skal plasseres. Plangrepet ble derfor endret ved at sikringssonen rundt turbinene ble tatt ut av planen og geoteknisk notat ble gjort juridisk bindende.

Gjennomført terrenginngrep

Det er ikke gjort en vurdering av gjennomført terrenginngrep. Denne planendringen dreier seg om og et vedtak om høydebasseng og tilhørende anlegg.

Overvann

Da prosjektet startet var det «en naturlig» forsenkning i terrenget, grøft, som fungerer som bekk ved nedbør med sideterreng som hadde samme fallretning som den naturlige vannveien. Ved etableringen av skråningen er fallretningen på sidearealet endret. Planavdelingen har vurdert situasjonen slik at trygg graving på nær toppen av skråningen må bli et ansvar for tiltakshaver.

Terrenginngrep ved høydebassenget, byggeområdet VF

I forbindelse med høydebassenget er det nødvendig med terrenginngrep, hovedsakelig i form av planering ved høydebassenget. Behovet for inngrep i terreng er godt dokumentert og gjort rede for i forbindelse med planarbeidet og planlagt på en god måte og hensiktsmessig måte og i tråd med intensjon i gjeldende reguleringsplan.

Landbruk

Omtrent 3 dekar landbruksareal vil bli omdisponert som følge av endringen.

Barn og unge

Området er i hovedsak i bruk som landbruksareal, i tillegg til veier og vindturbiner. Planen begrenser ikke barns lekeareal og veiene i området kan fortsatt nyttes til ferdsel. Planendringen vurderes å ikke ha betydning for barn og unge.

Naturmangfold

Av hensyn som bør tas til naturmangfold er å legge anleggsarbeid utenfor hekkeperioden. Dette er sikret i bestemmelsene.

Teknisk infrastruktur

Planendringen sikrer brannvann til Green Mountain sitt anlegg, i tillegg sikres kommunens forsyningssikkerhet.

Veien fra fv 505 Undheimsvegen og fram til høydebassenget er tilstrekkelig for transport i forbindelse med anleggsperioden og ved vanlig drift av høydebassenget. Veien er privat og tiltakshaver og kommunen en avhengig privatretslig avtale for bruk av veien.

Risiko og sårbarhet (ROS)

Identifiseringen av farer/uønskede hendelser avdekker seks hendelser/situasjoner, forurensning av vannforsyning (U1), forurensning fra vindturbiner (U2), gjødsling (U3), avrenning i anleggsfasen (U4), sabotasje (U5) og geoteknisk stabilitet (U6). ROS ser ut til å være tilfredsstillende ivaretatt i planen.

Endringen har ikke betydning for på tema: trafikk og mobilitet, tilgjengelighet, estetikk, bygningsvolum og landskap.

SAMLET VURDERING

Planendringen legger til rette for høydebasseng som både skal være brannvann for Green Mountain og reservebasseng for Time kommune. Planen er utformet slik at hensynet til vindkraftproduksjon er ivaretatt. Overvannsproblematikk skal følges opp av tiltakshaver ved bruk av miljøoppfølgingsplan. Omtrent 3 dekar landbruksareal blir omdisponert for å få disse funksjonene på plass. Med utgangspunkt i vurderingene over godkjenner Time kommune endringer som er beskrevet i Plan 0320.00 –Endring regulering for Høg-Jæren energipark.

Med utgangspunkt i vurderingene over godkjenner Time kommune forslaget til endring av *til plan 0320.00 – Endret regulering for Høg-Jæren energipark.*

KLAGERETT

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks. 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og vel Klage på vedtak – skjema.

Det er også mulig å sende klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og velg Klage på vedtak – skjema. Klage må være sendt seinast 3 uker etter at dette brevet er mottatt

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt fram senest 3 år fra i dag, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3.

Spørsmål

Kontaktperson for denne planen er: Hilde Tjemsland.

E-post: hilde.tjemsland@time.kommune.no

Telefon:

Med helsing

Ingvild Kjosavik
Avdelingsleder plan

Hilde Tjemsland
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og krev ikke signatur.

Vedlegg:

02_Endringsbeskrivelse_21-08-26.pdf

01 Plankart_12.08.2026

02 Planbestemmelser 18.08.26

03 ROS 21.08.26.pdf

03a Vurdering av tiltak mot iskast 02042025

03b IceRisk Kjeller vindteknikk.pdf

04a Geoteknisk notat 26.06.2026

04b Geoteknisk vurdering VA-trasé til datasenter, datert 20.08.2026

05a Vindanalyse

05b Appendix_1_hastighetsprofil for vind_U

05c Appendix_2_turbulensprofil_TKE

06a Oppsummering og vurdering av mottatte merknader

06b Merknad samlet

Kopi til: